



SECTION 4

Chambres de régulateur et mesure de débit

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 018410, Tous droits réservés


Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso

Chambre de régulateur de débit 1750mm x 2150mm

RD-1 Flex-Lok® 200
Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LA RD-1, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

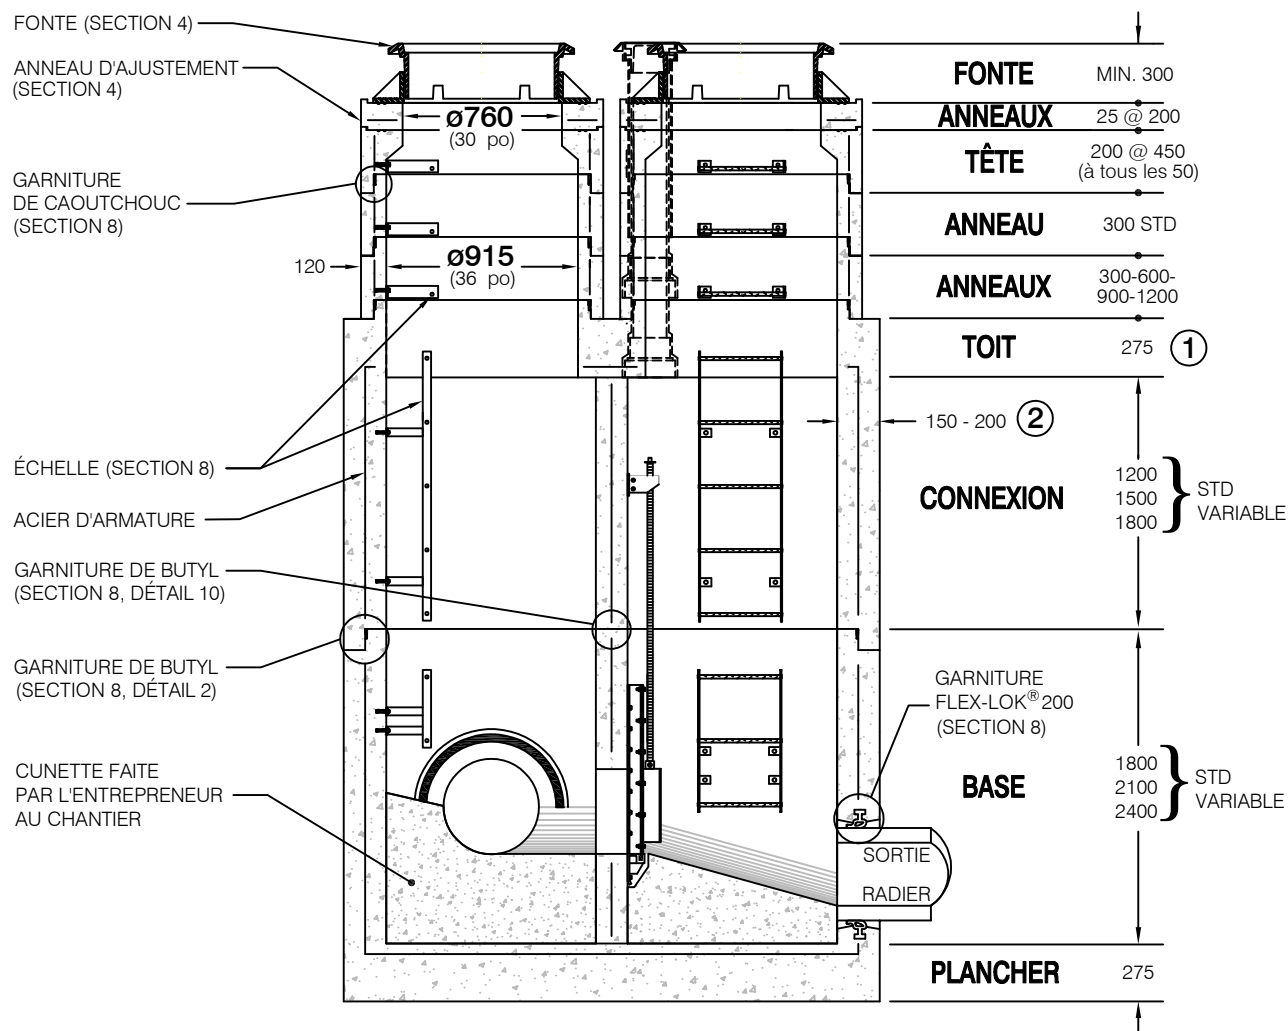

-Chambre de régulateur préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre de régulateur disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

①-Épaisseur variable selon les charges à prévoir.

②-Paroi de 150 ou 200 selon le projet.

-Manutentions : voir détails à la section 9.


-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Chambre de régulateur de débit 1750mm x 2150mm

RD-1 Flex-Lok® 200
Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LA RD-1, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

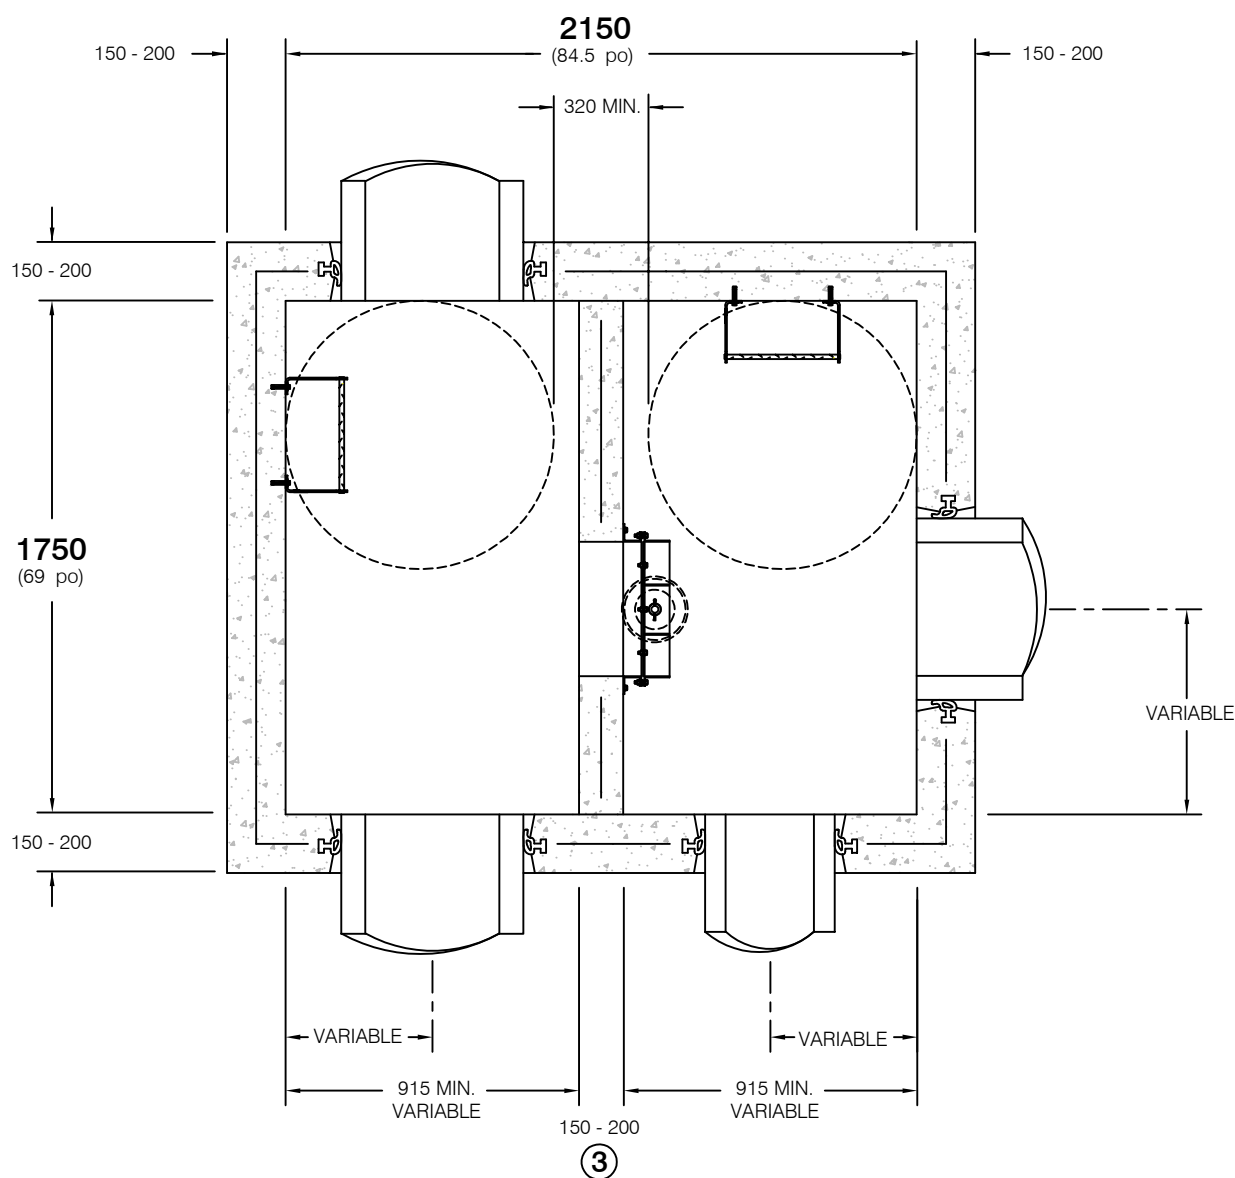


- ③-Épaisseur de 150 ou 200 selon le cas.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Chambre de régulateur de débit 1600mm x 2750mm

RD-2 Flex-Lok® 200
Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LA RD-2, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

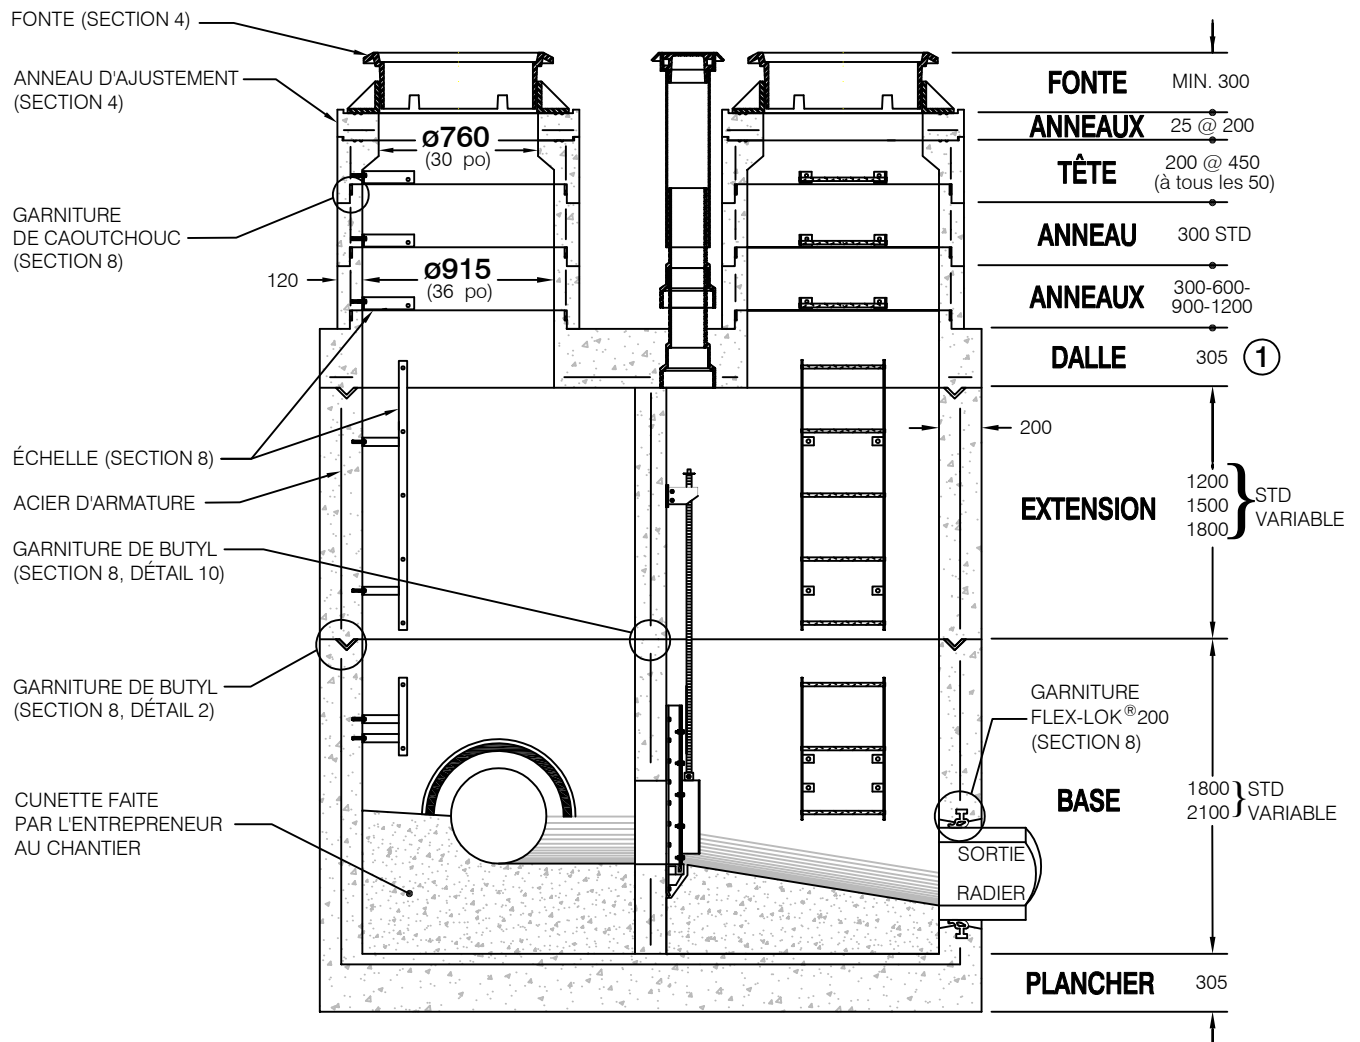

-Chambre de régulateur préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre de régulateur disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

① -Épaisseur variable selon les charges à prévoir.

-Manutentions : voir détails à la section 9.


-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Chambre de régulateur de débit 1600mm x 2750mm

RD-2 Flex-Lok® 200
Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LA RD-2, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

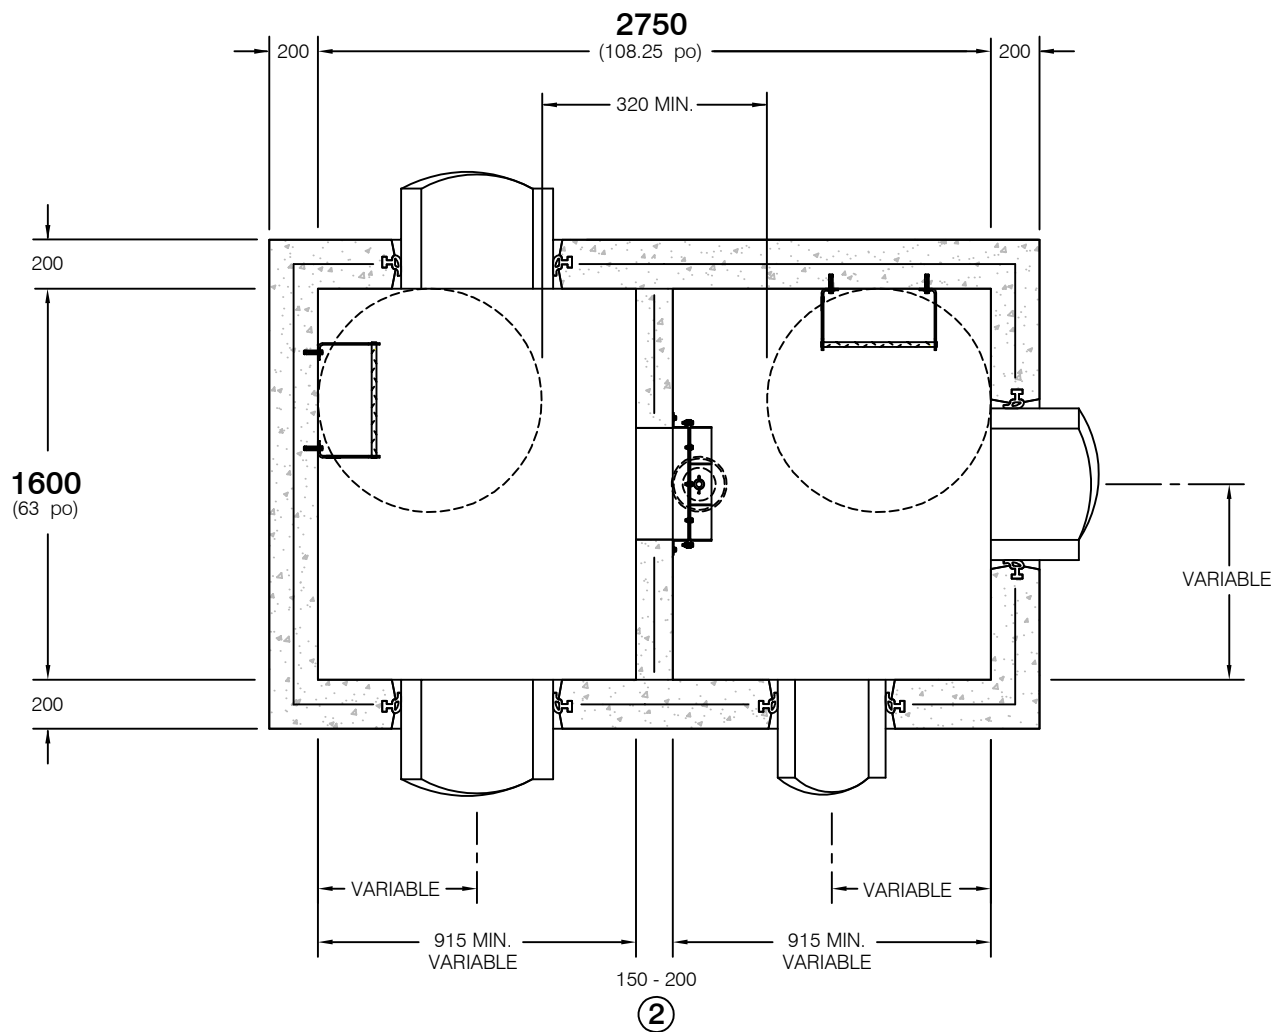


- ②-Épaisseur de 150 ou 200 selon le cas.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Chambre de régulateur débit 2135mm x 2745mm

RD-3 Flex-Lok® 200
Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LA RD-3, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

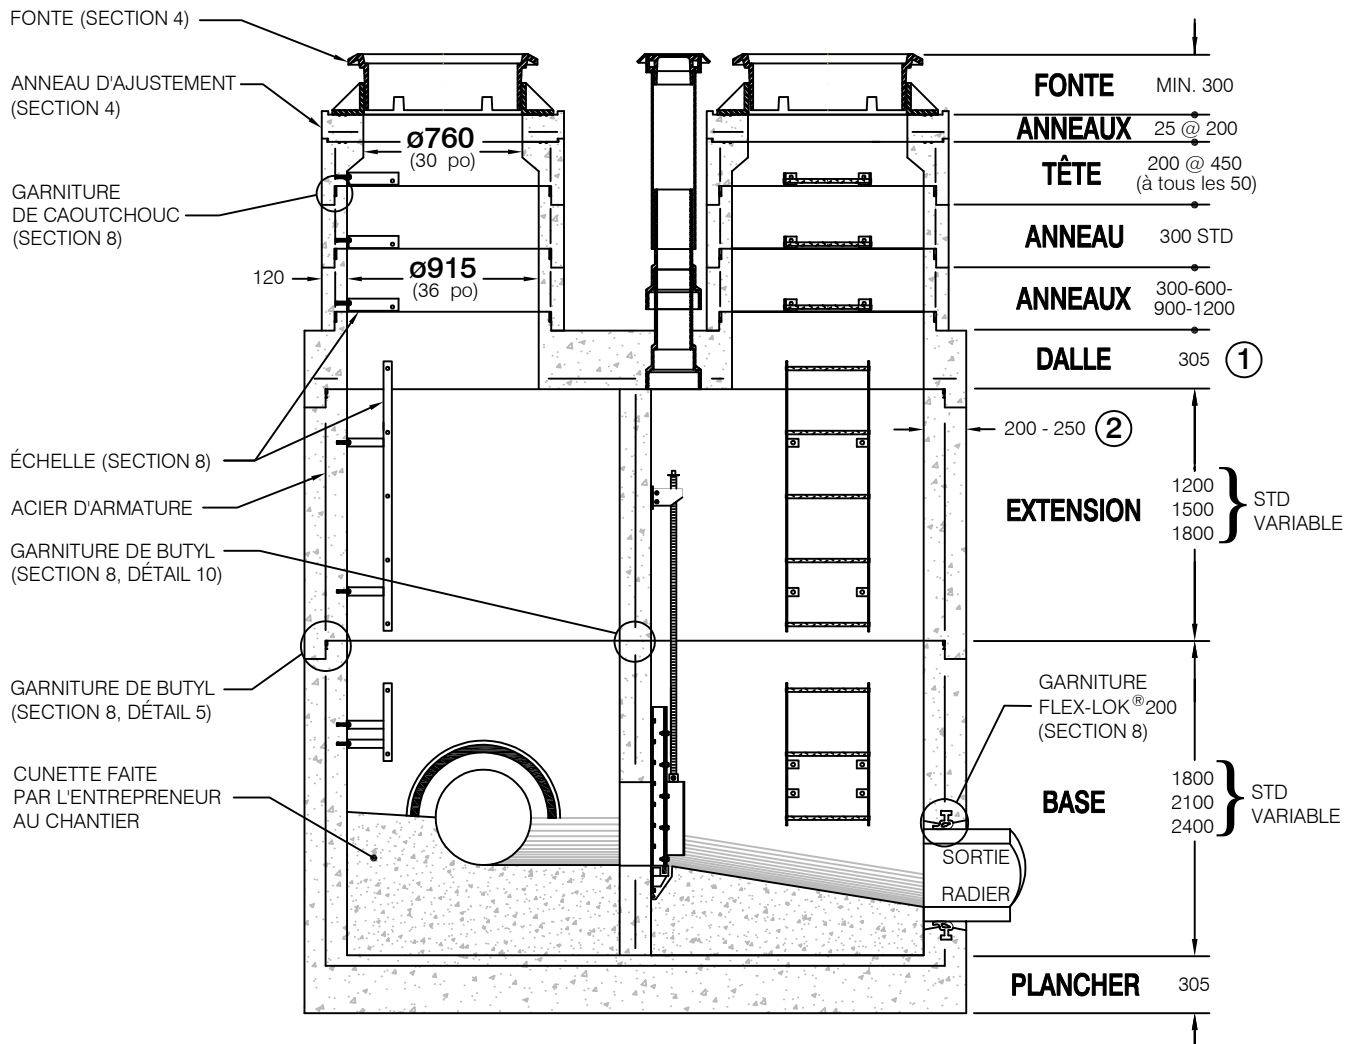

-Chambre de régulateur préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre de régulateur disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

① -Épaisseur variable selon les charges à prévoir.

② -Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

-Manutentions : voir détails à la section 9.


-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Chambre de régulateur de débit 2135mm x 2745mm

RD-3 Flex-Lok® 200
Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LA RD-3, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

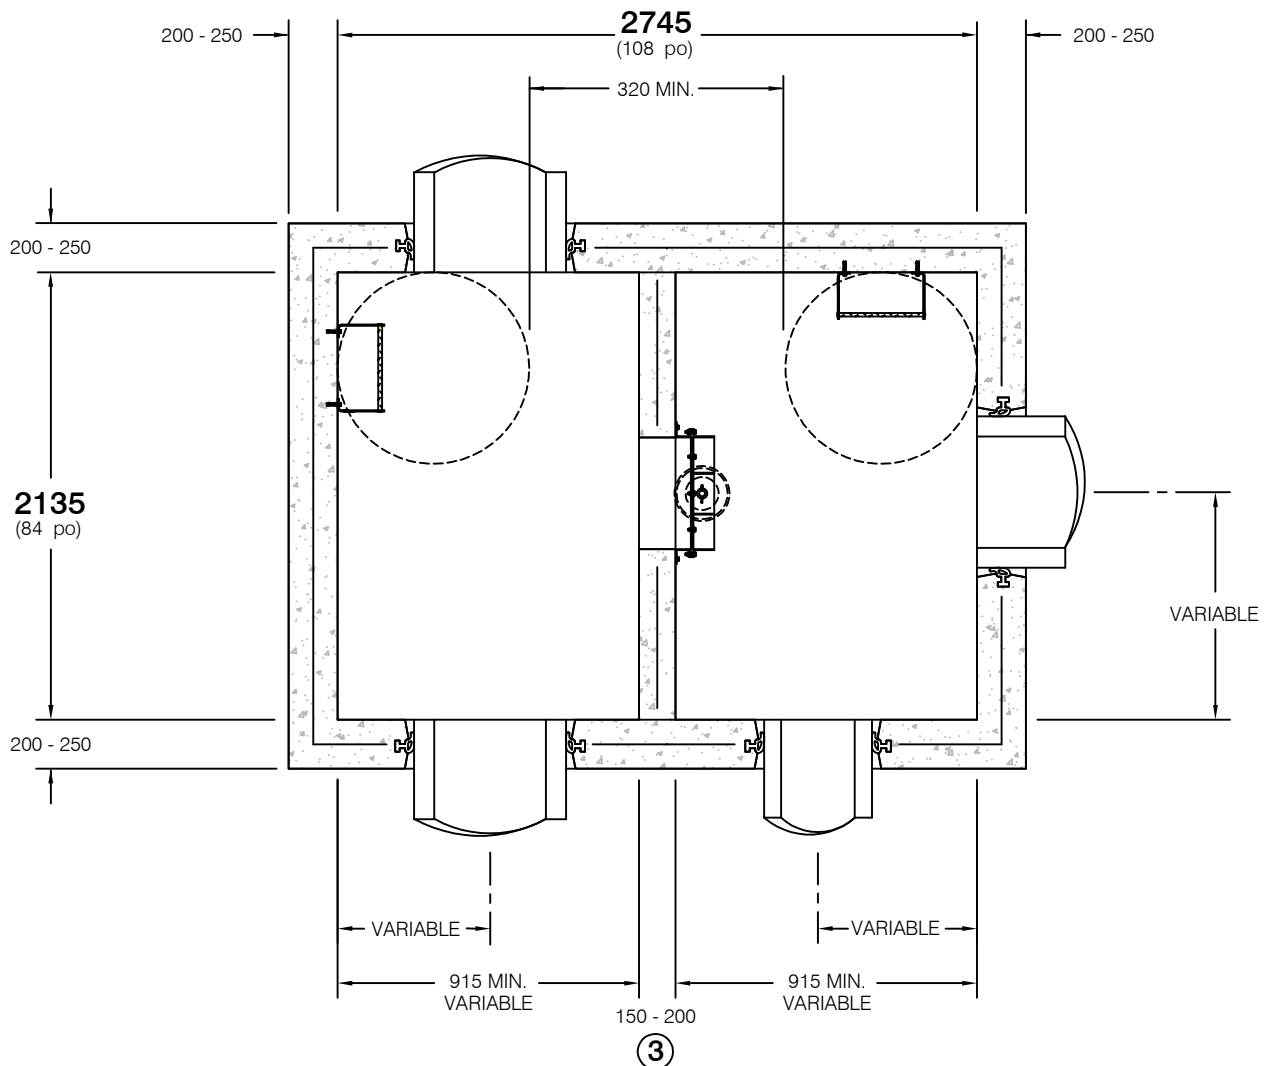

- ③-Épaisseur de 150 ou 200 selon le cas.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


150

Chambre de régulateur de débit 2135mm x 3050mm

RD-4 Flex-Lok® 200
Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LA RD-4, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

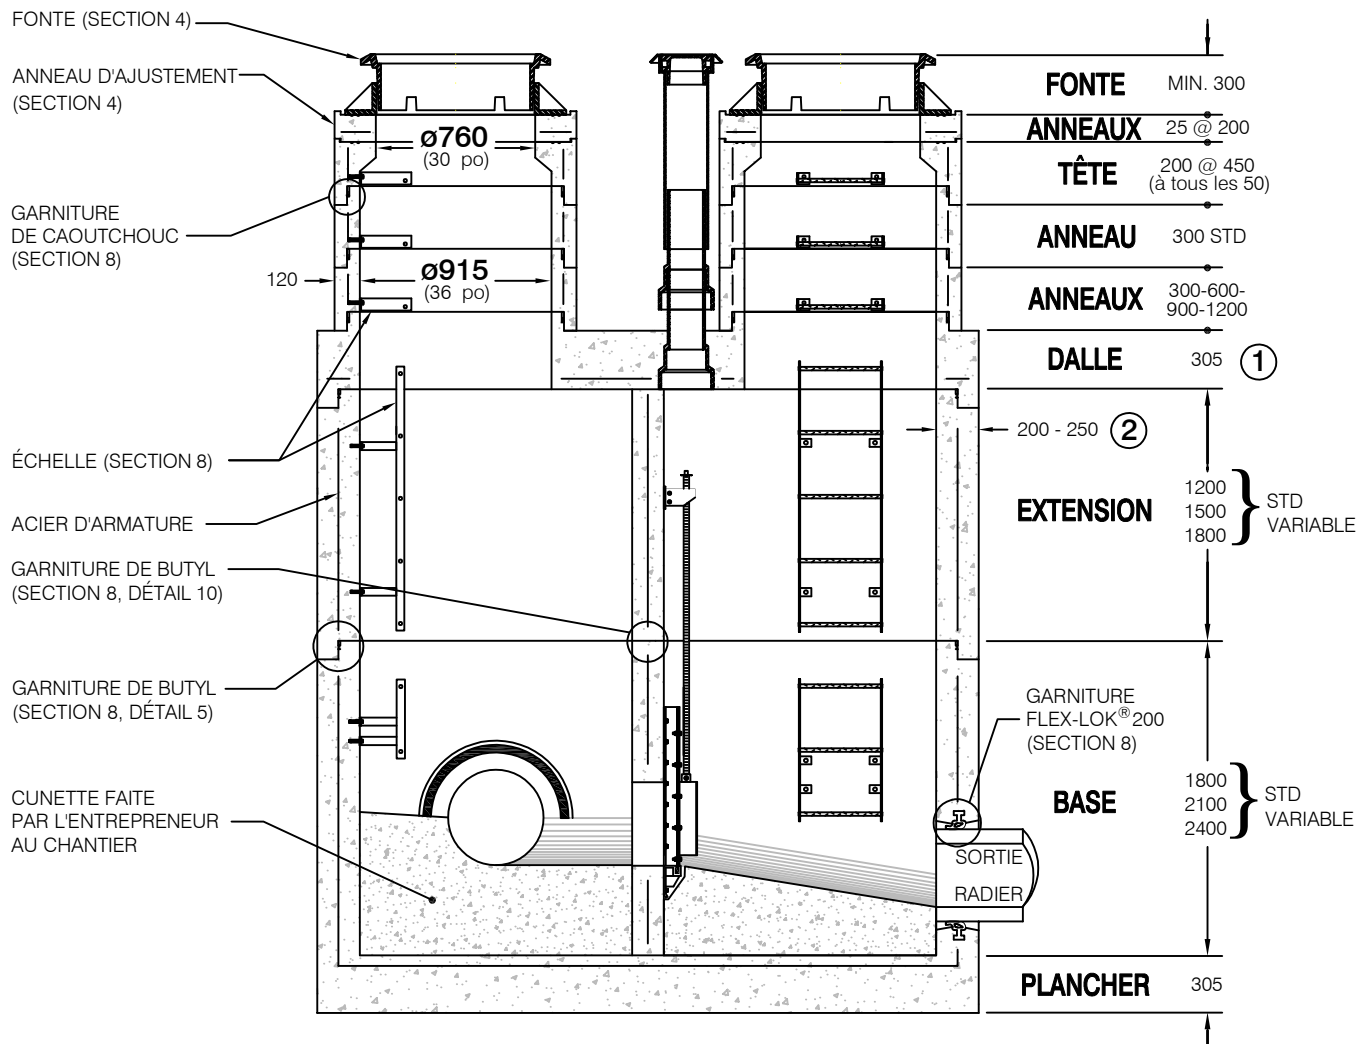

-Chambre de régulateur préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre de régulateur disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

①-Épaisseur variable selon les charges à prévoir.

②-Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

-Manutentions : voir détails à la section 9.


-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Chambre de régulateur de débit 2135mm x 3050mm

RD-4 Flex-Lok® 200
Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LA RD-4, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

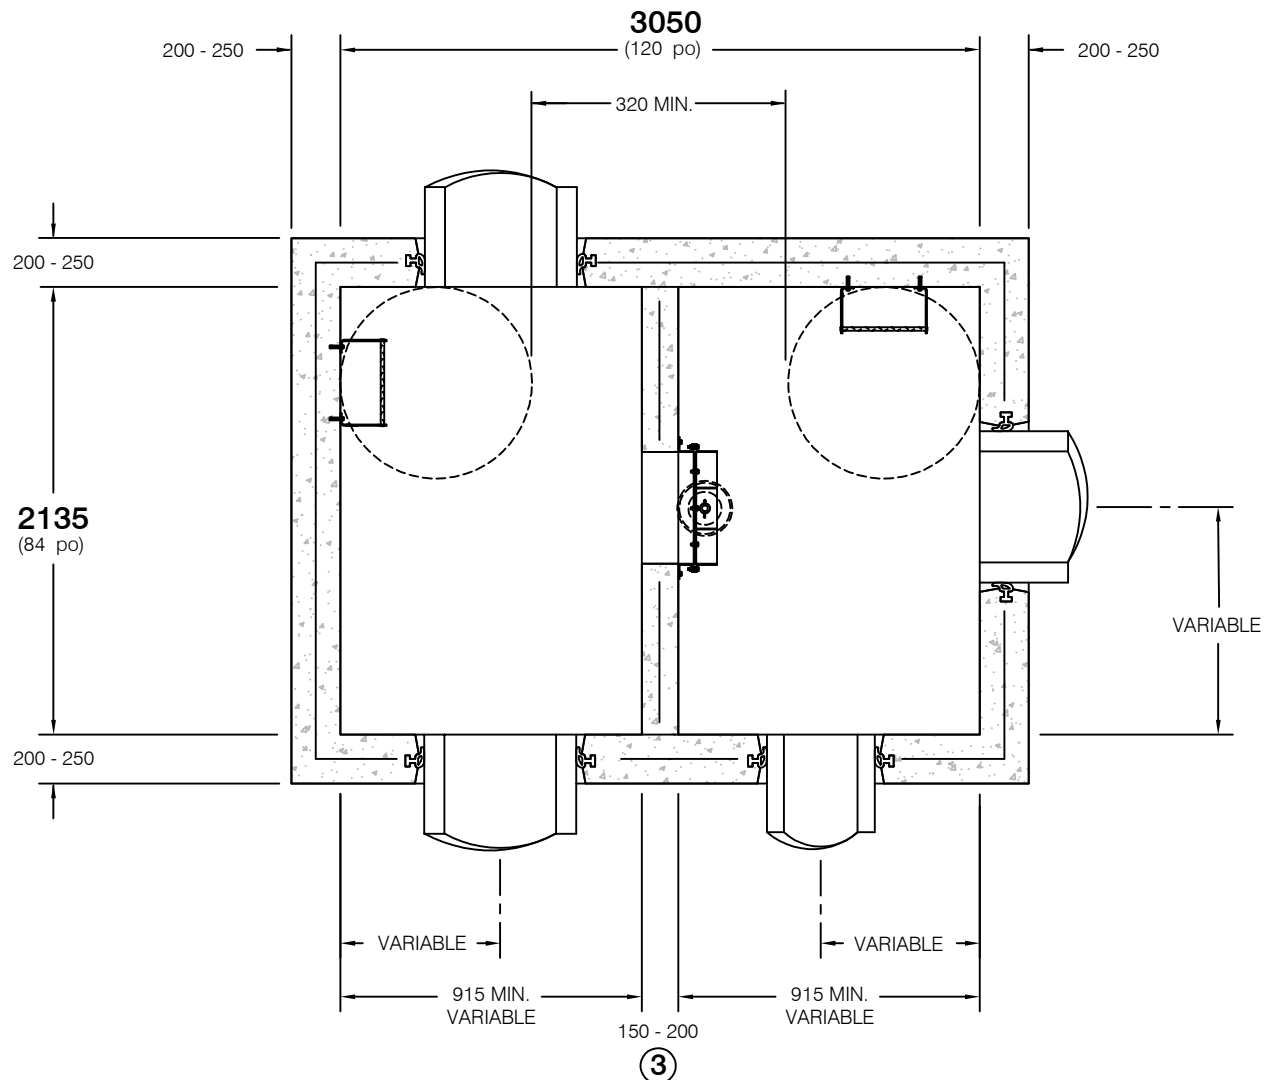

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006605, Tous droits réservés


- ③-Épaisseur de 150 ou 200 selon le cas.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Chambre de régulateur de débit 2135mm x 3660mm

RD-5 Flex-Lok® 200
Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LA RD-5, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

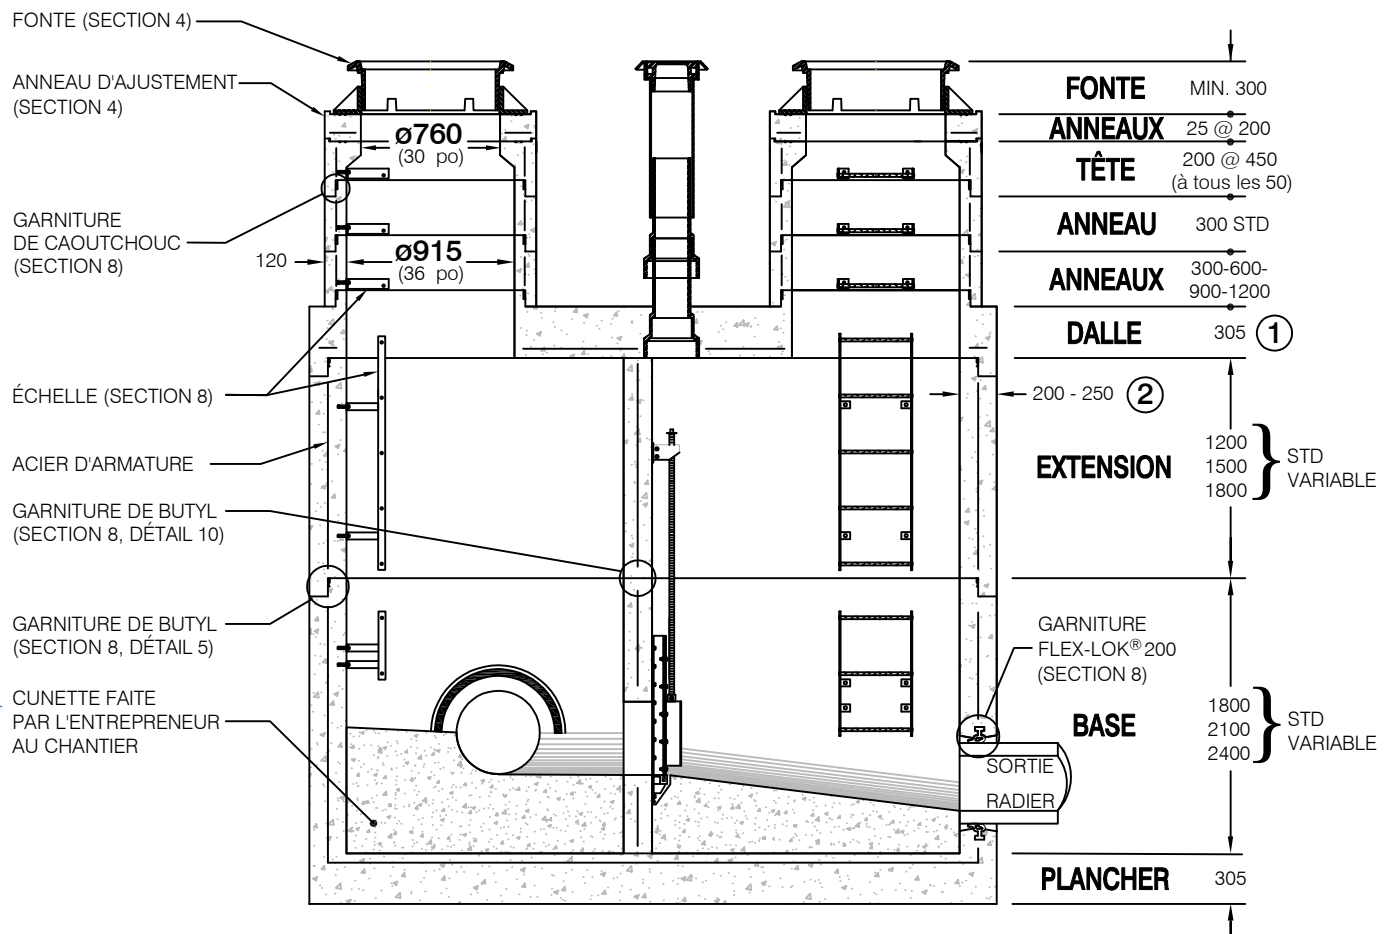

-Chambre de régulateur préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre de régulateur disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

① -Épaisseur variable selon les charges à prévoir.

② -Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

153

LECUYER
produits de béton

17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0

T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254 15 juin 2020


lecuyerbeton.com

Chambre de régulateur de débit 2135mm x 3660mm

RD-5 Flex-Lok® 200
Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LA RD-5, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

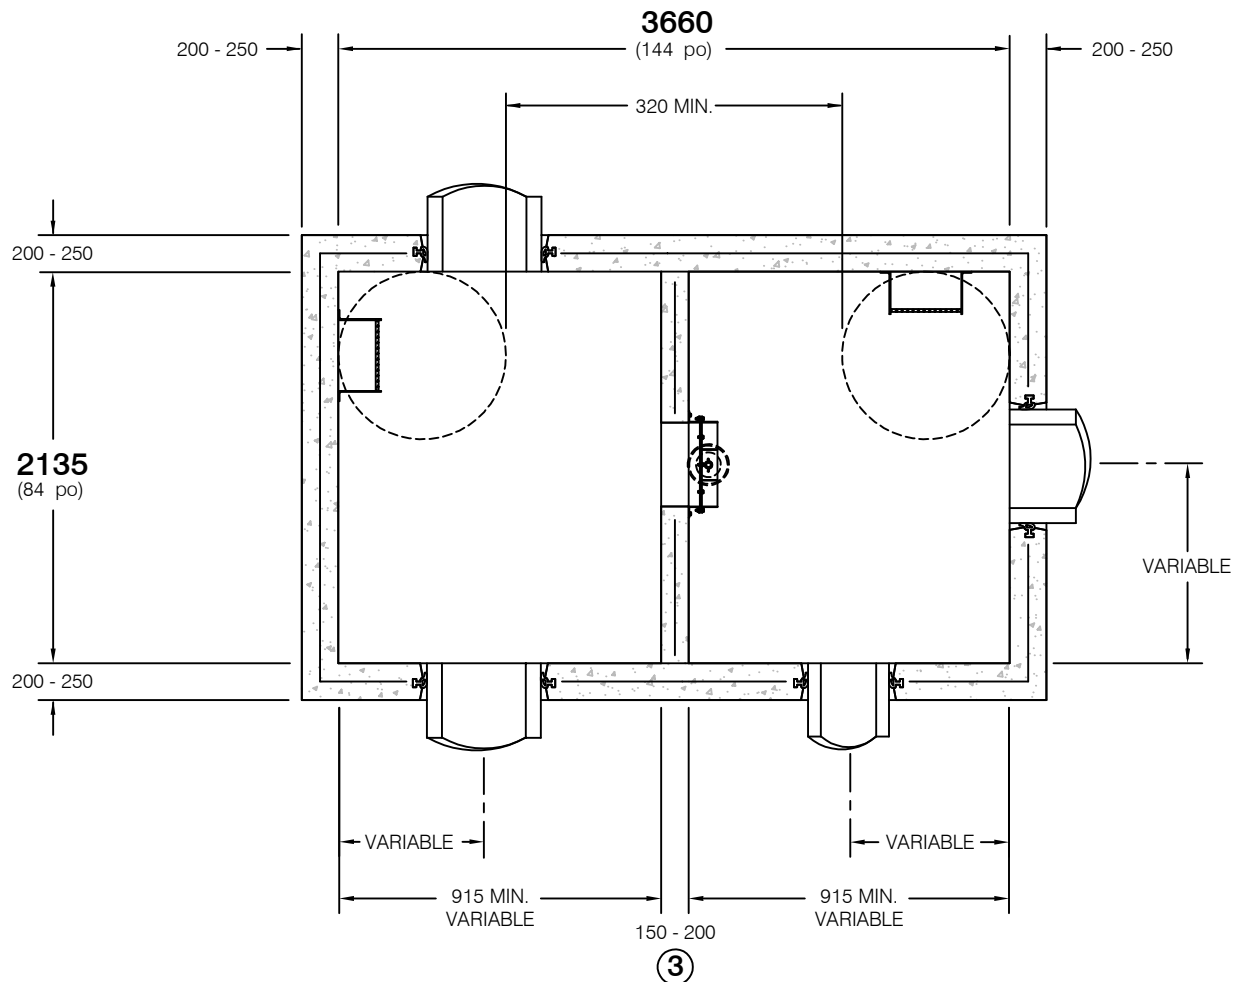


- ③-Épaisseur de 150 ou 200 selon le cas.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Chambre de régulateur de débit 2435mm x 3050mm

RD-6 Flex-Lok® 200
Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LA RD-6, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

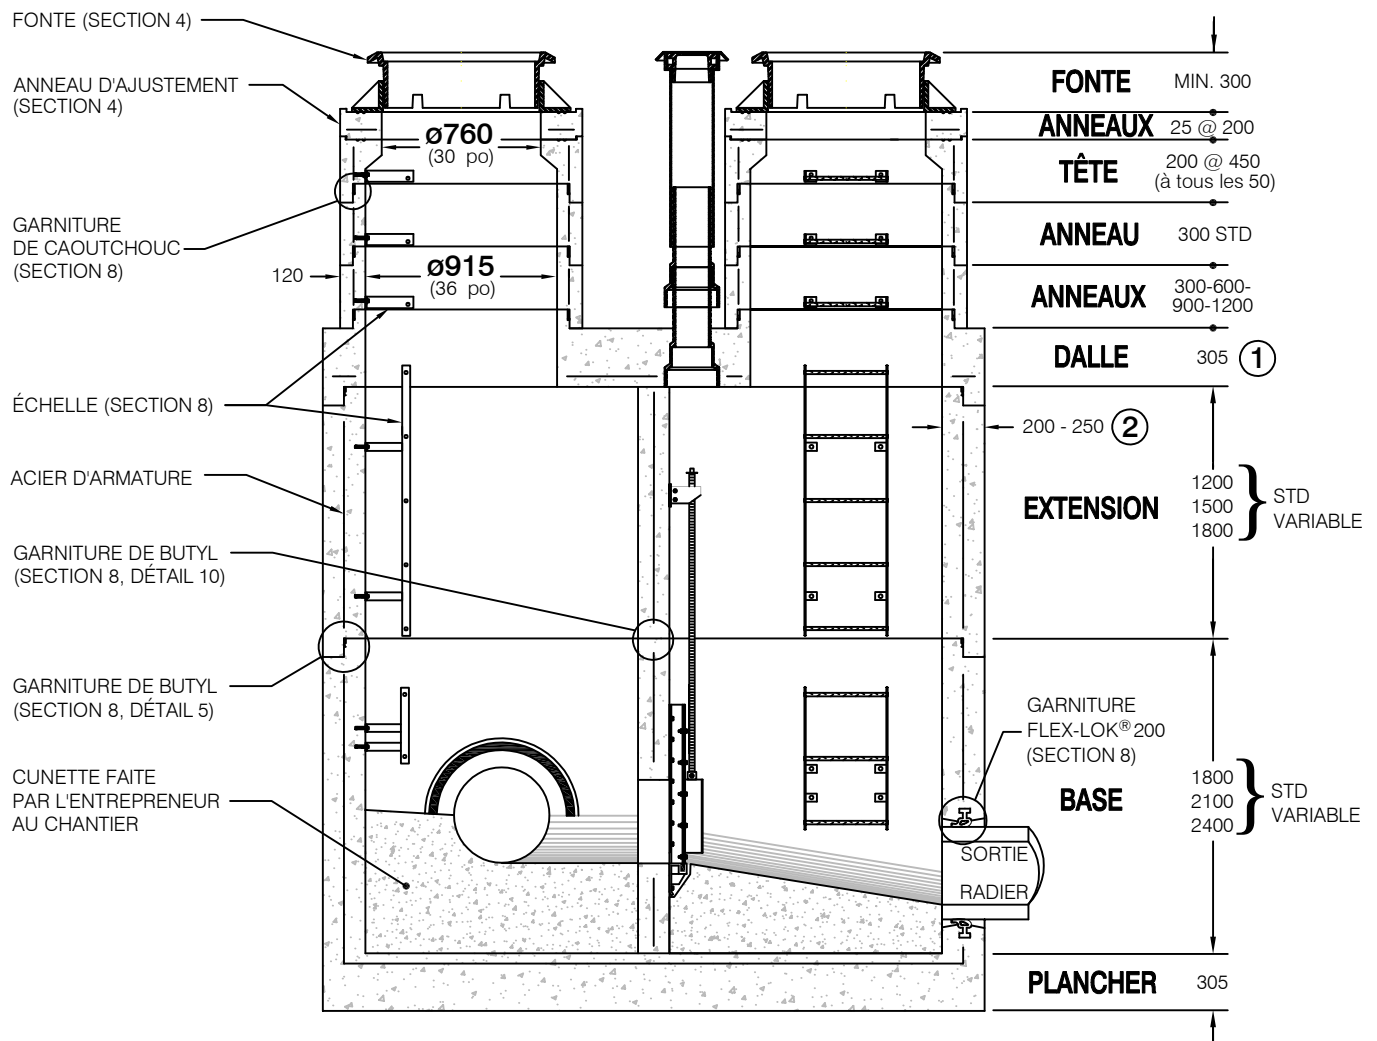

-Chambre de régulateur préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre de régulateur disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

①-Épaisseur variable selon les charges à prévoir.

②-Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

-Manutentions : voir détails à la section 9.


-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Chambre de régulateur de débit 2435mm x 3050mm

RD-6 Flex-Lok® 200
Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LA RD-6, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

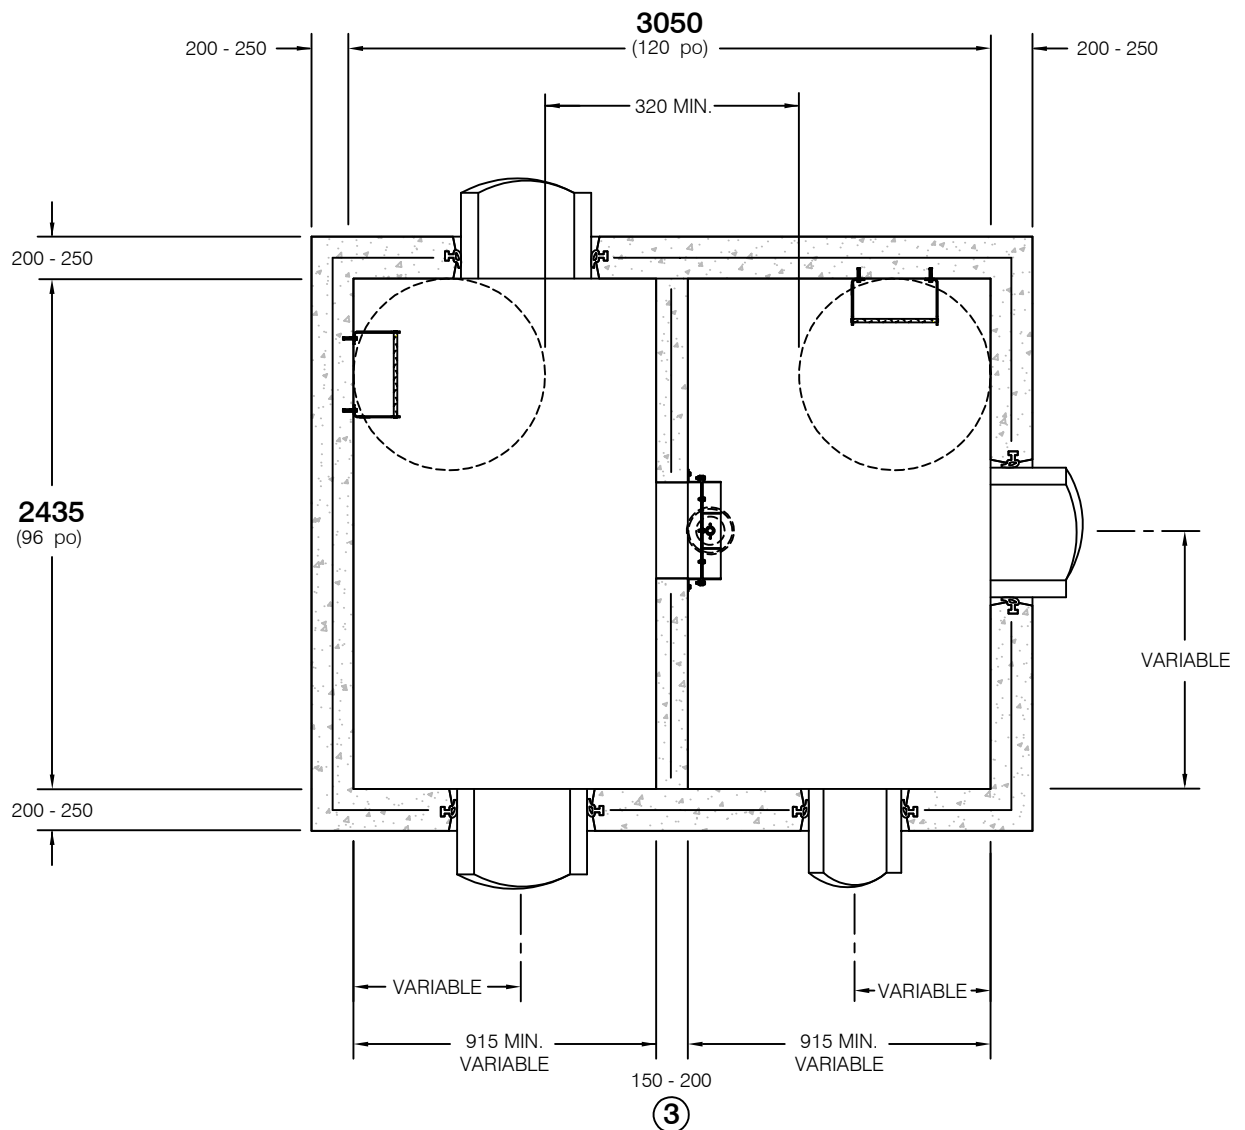


- ③-Épaisseur de 150 ou 200 selon le cas.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Chambre de régulateur de débit 2435mm x 3505mm

RD-7 Flex-Lok® 200
Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LA RD-7, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

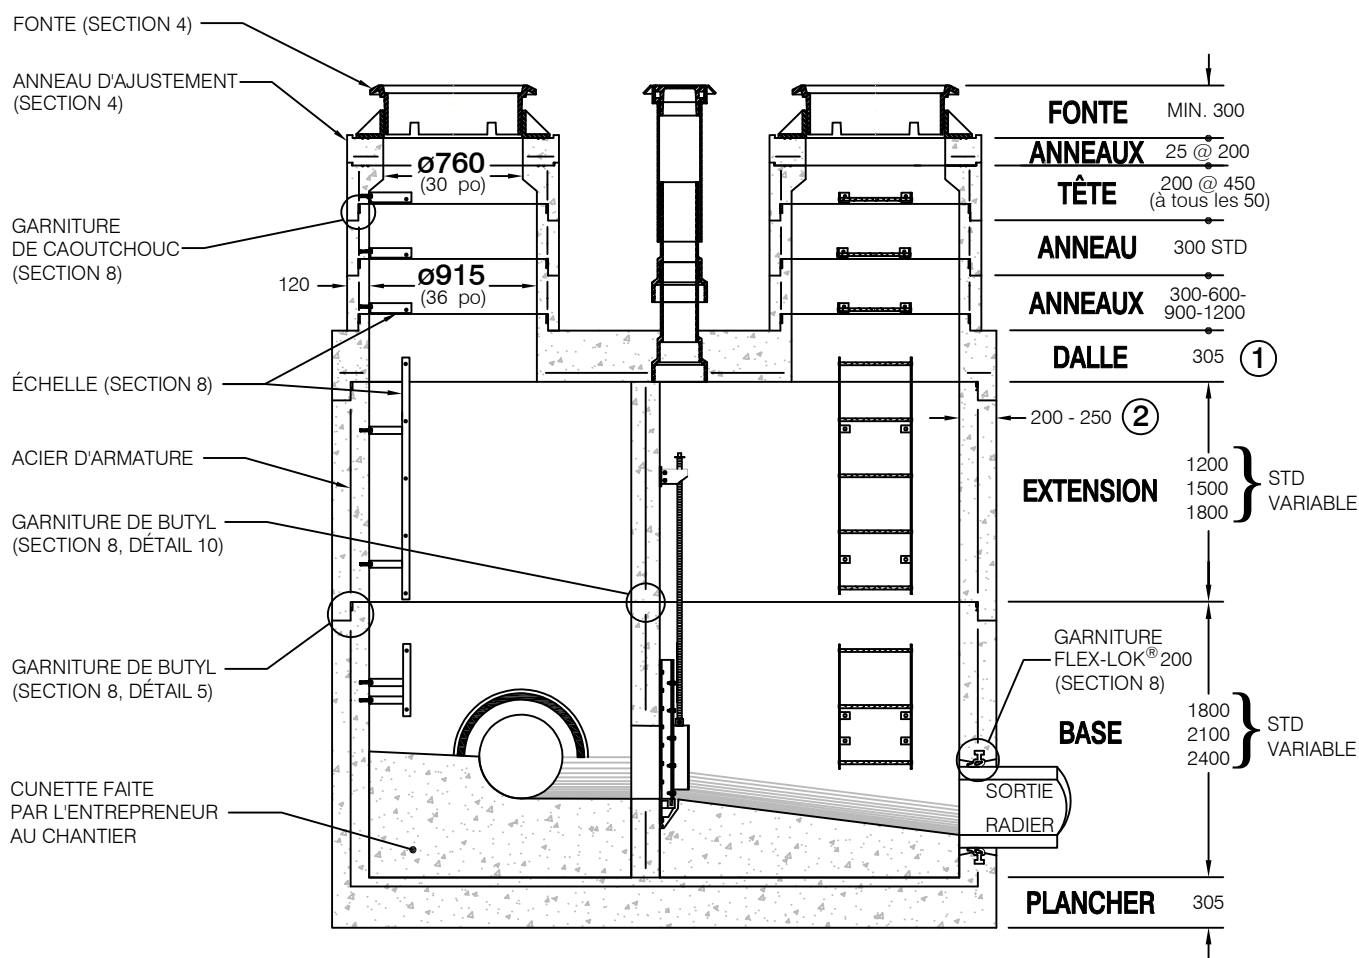

-Chambre de régulateur préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre de régulateur disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

①-Épaisseur variable selon les charges à prévoir.

②-Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

-Manutentions : voir détails à la section 9.


-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Chambre de régulateur de débit 2435mm x 3505mm

RD-7 Flex-Lok® 200
Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LA RD-7, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

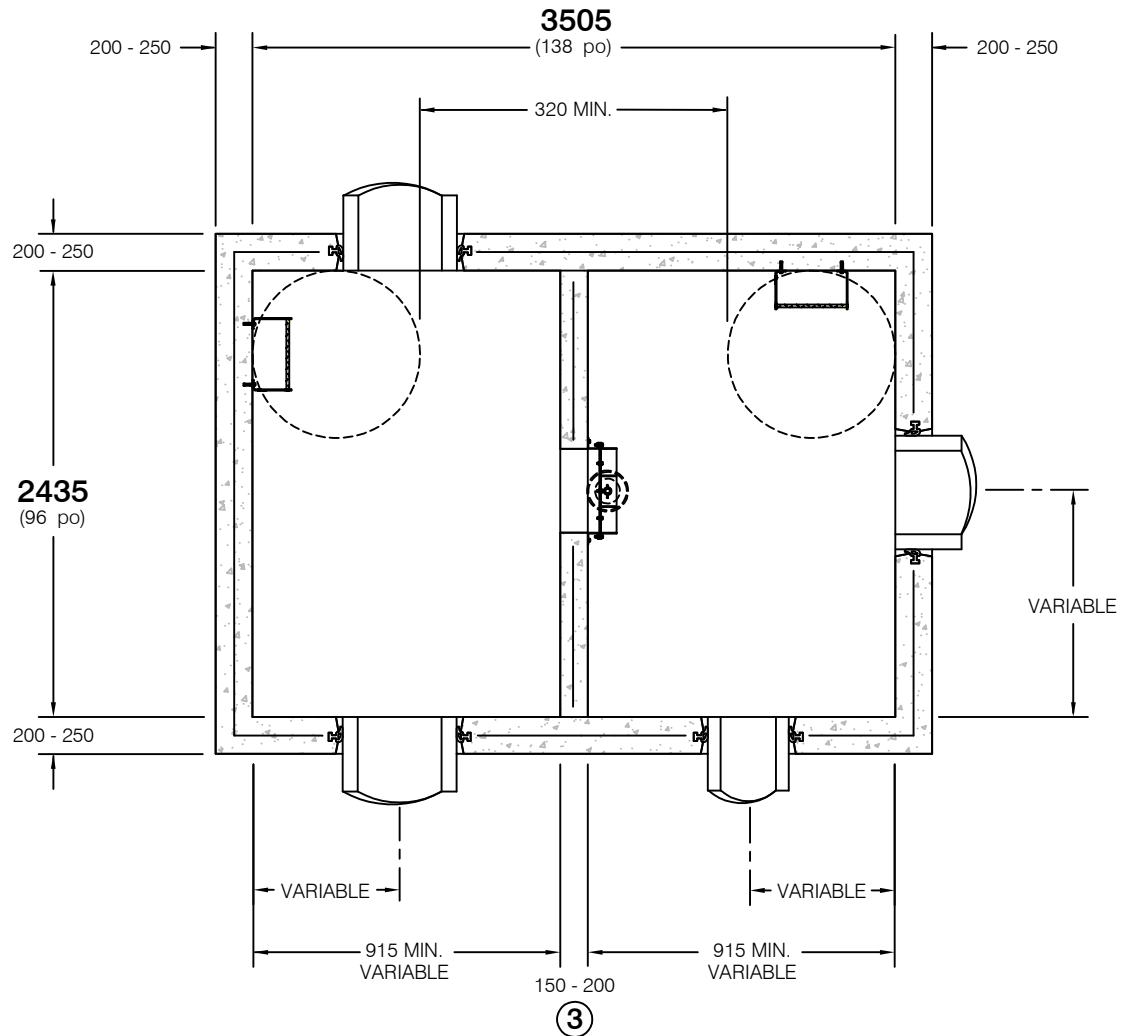


- ③-Épaisseur de 150 ou 200 selon le cas.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Chambre de régulateur de débit 2435mm x 3660mm

RD-8 Flex-Lok® 200
Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LA RD-8, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

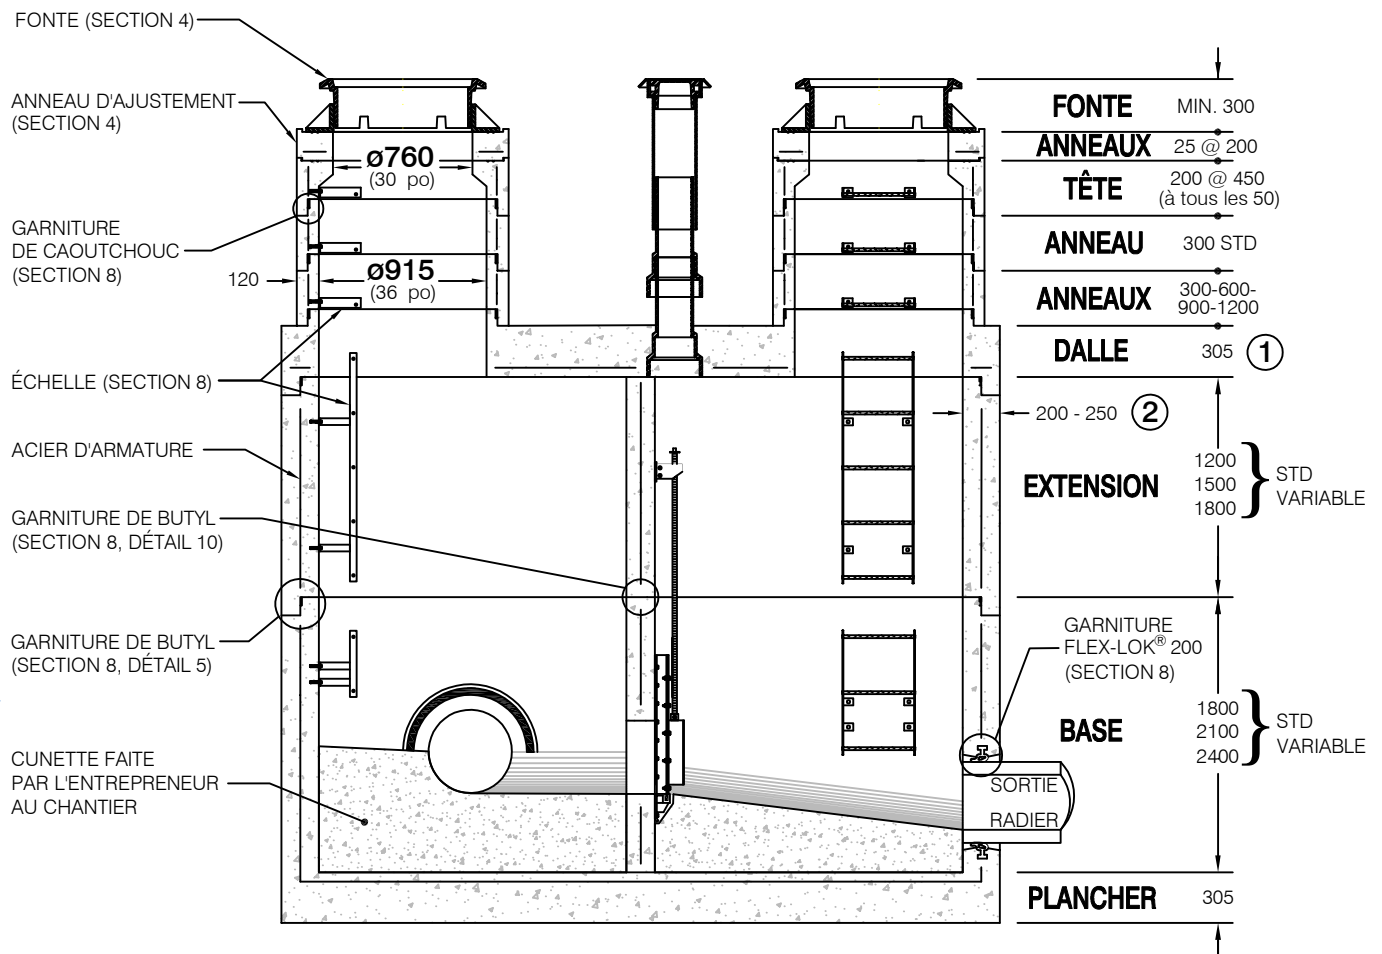

-Chambre de régulateur préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre de régulateur disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

①-Épaisseur variable selon les charges à prévoir.

②-Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER
produits de béton

17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0

T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254 15 juin 2020


lecuyerbeton.com

Chambre de régulateur de débit 2435mm x 3660mm

RD-8 Flex-Lok® 200
Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LA RD-8, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

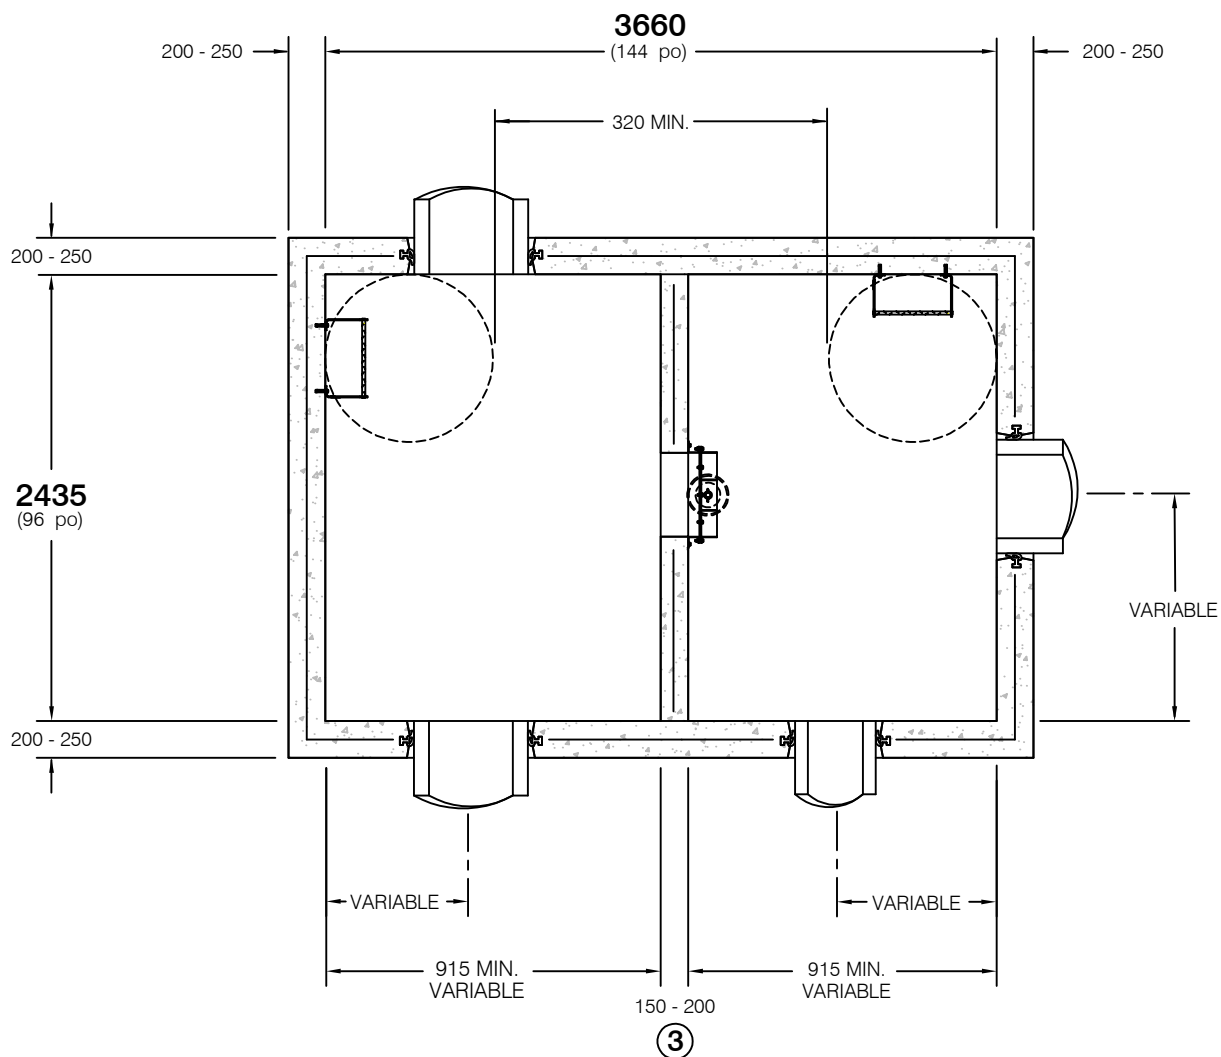

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006609, Tous droits réservés


- ③ - Épaisseur de 150 ou 200 selon le cas.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Chambre de régulateur de débit 2745mm x 3660mm

RD-9 Flex-Lok® 200
Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LA RD-9, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

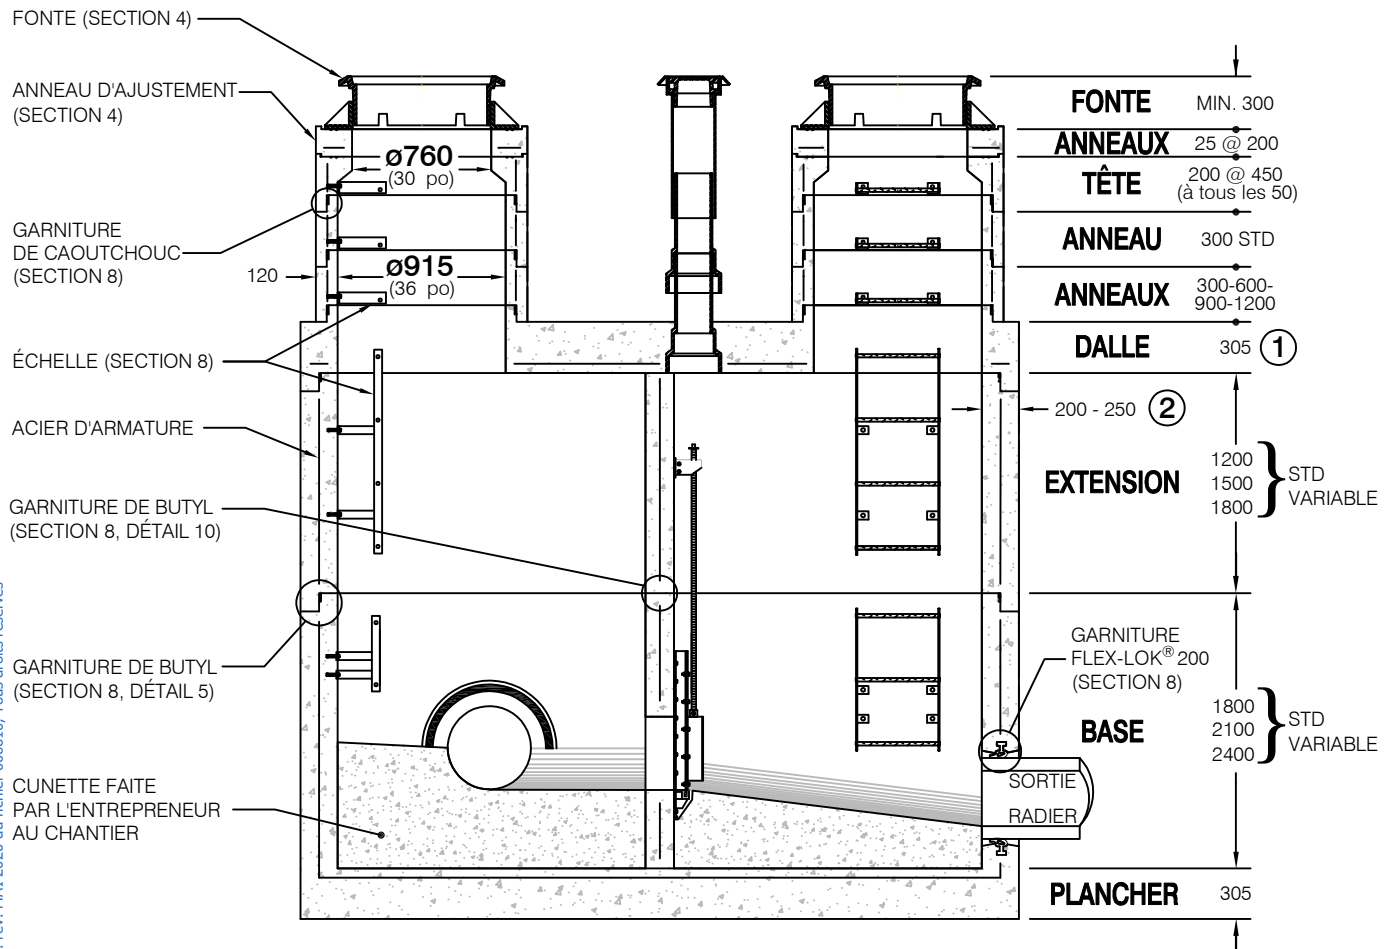

-Chambre de régulateur préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre de régulateur disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

① Épaisseur variable selon les charges à prévoir.

② Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

-Manutentions : voir détails à la section 9.


-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Chambre de régulateur de débit 2745mm x 3660mm

RD-9 Flex-Lok® 200
Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LA RD-9, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

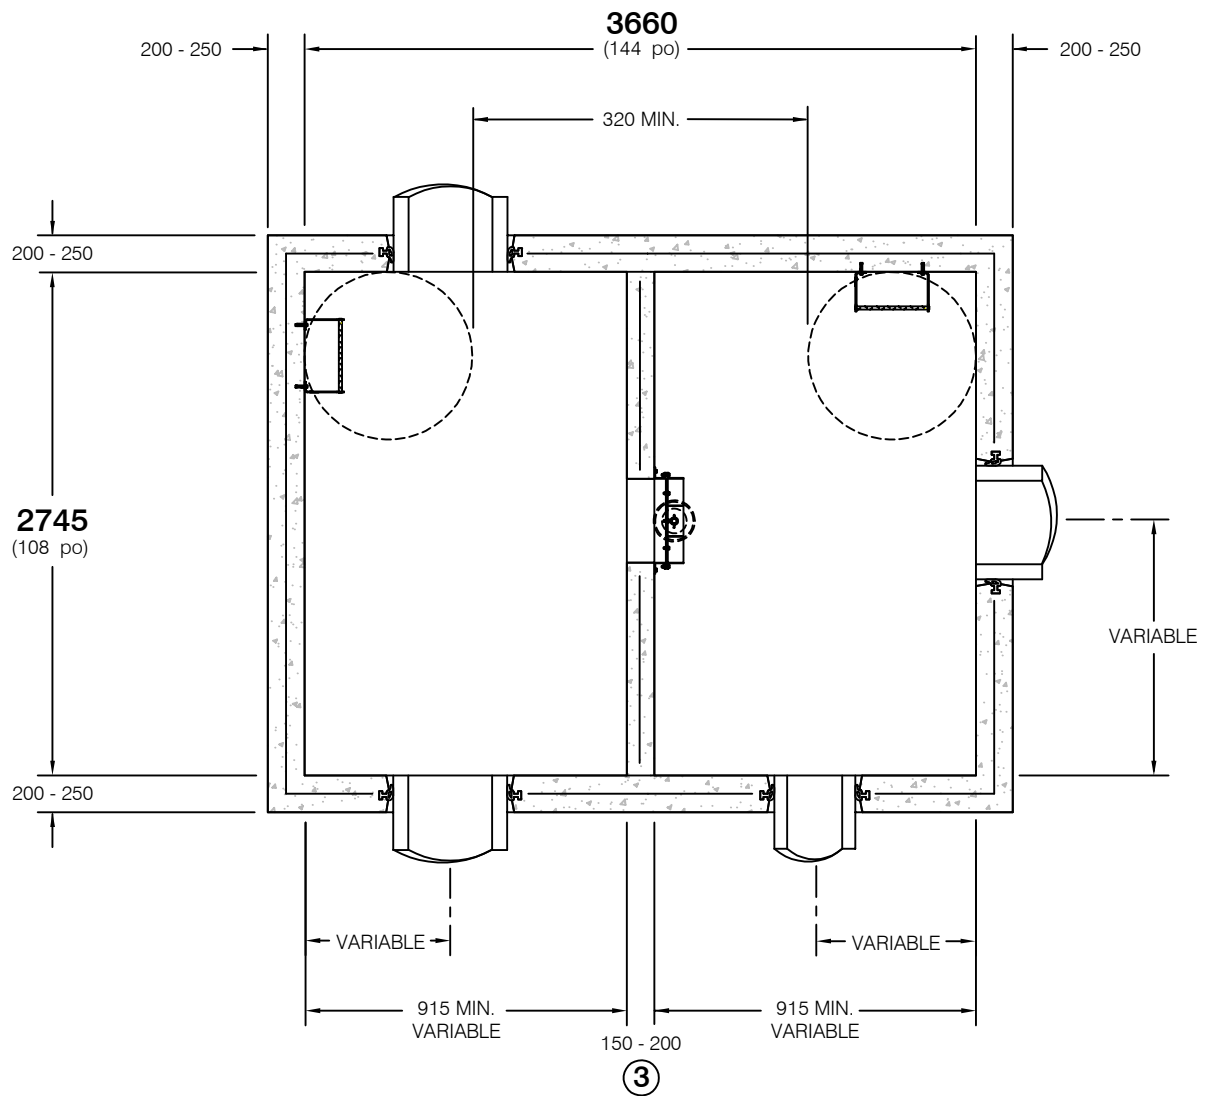


- ③-Épaisseur de 150 ou 200 selon le cas.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Emploi des têtes et anneaux d'ajustement pour cheminées Ø915mm

TÊTES ET ANNEAUX D'AJUSTEMENT DE HAUTEURS VARIABLES


Option 1: Anneau d'ajustement NIVO-LOK®

GARNITURE DE BUTYL DISPONIBLE SUR DEMANDE (SECTION 8, DÉTAIL 6)

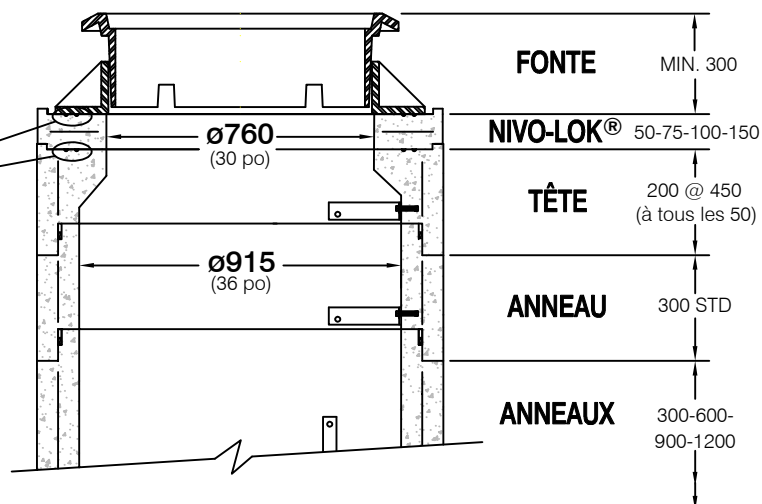


RAINURES POUR INSTALLER UNE GARNITURE DE BUTYL Ø19, DISPONIBLE SUR DEMANDE

SAILLIE SUR LE POURTOUR DE LA TÊTE POUR PERMETTRE LA LOCALISATION DU CADRE EN FONTE

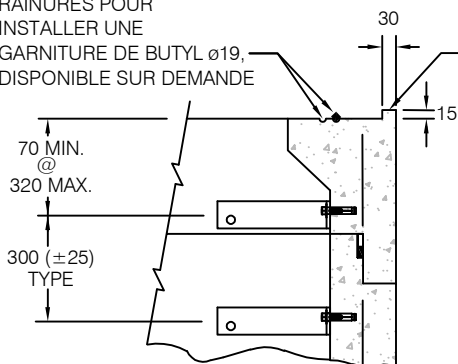

Option 2: Anneau d'ajustement Ø760 plat sur les deux côtés

GARNITURE DE BUTYL DISPONIBLE SUR DEMANDE (SECTION 8, DÉTAIL 6)

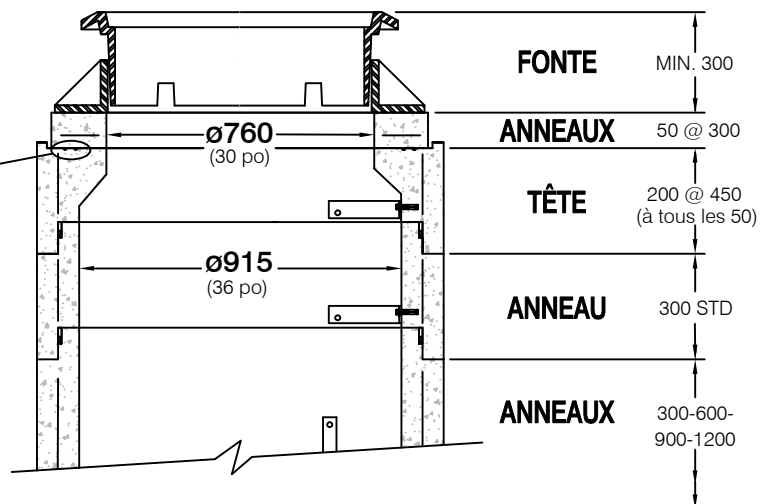


-Têtes et anneaux d'ajustements conformes aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Emploi des têtes et anneaux d'ajustement pour cheminées $\varnothing 915\text{mm}$

TÊTES ET ANNEAUX D'AJUSTEMENT DE HAUTEURS VARIABLES


Option 1: Anneau d'ajustement NIVO-LOK®

GARNITURE DE BUTYL DISPONIBLE SUR DEMANDE (SECTION 8, DÉTAIL 6)

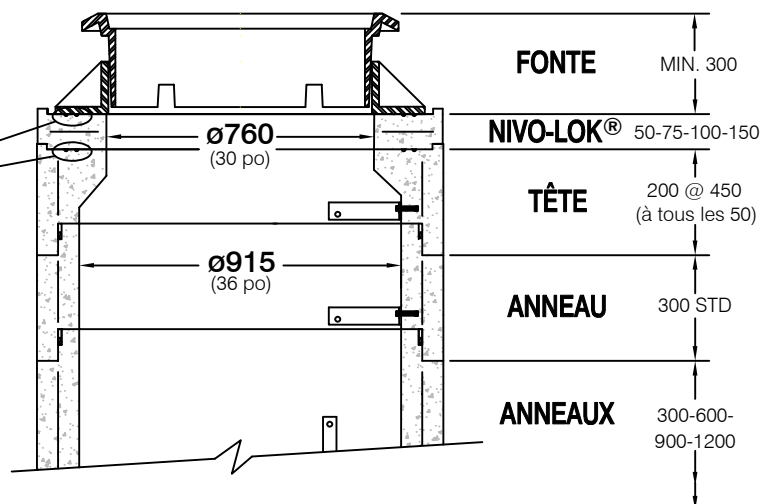


RAINURES POUR INSTALLER UNE GARNITURE DE BUTYL $\varnothing 19$, DISPONIBLE SUR DEMANDE

SAILLIE SUR LE POURTOUR DE LA TÊTE POUR PERMETTRE LA LOCALISATION DU CADRE EN FONTE

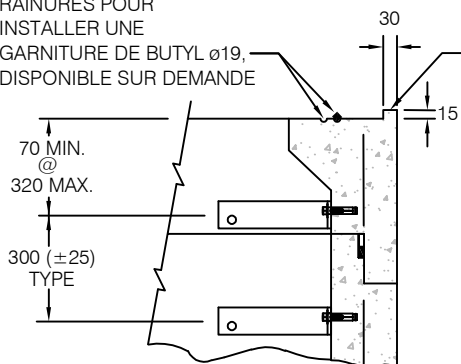

Option 2: Anneau d'ajustement $\varnothing 760$ plat sur les deux côtés

GARNITURE DE BUTYL DISPONIBLE SUR DEMANDE (SECTION 8, DÉTAIL 6)


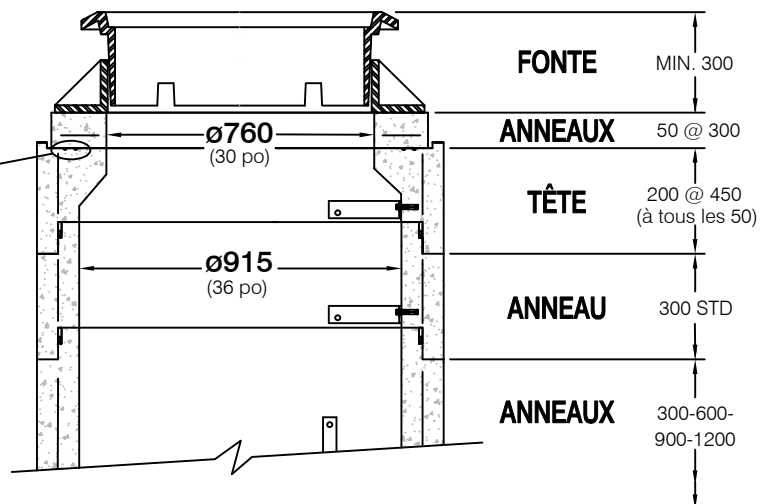


-Têtes et anneaux d'ajustements conformes aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


Anneaux d'ajustement inclinés ou plats en caoutchouc pour cheminées Ø915mm

ANNEAUX D'AJUSTEMENT EN CAOUTCHOUC Type

Anneaux plats

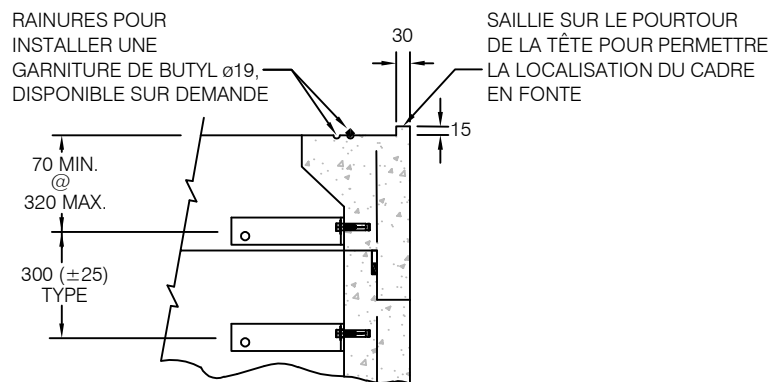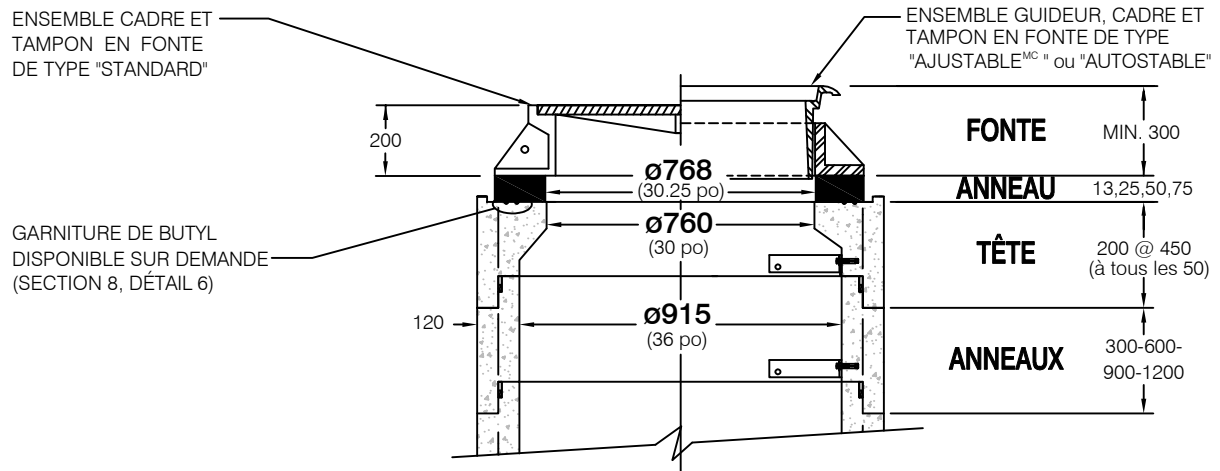


Anneaux inclinés

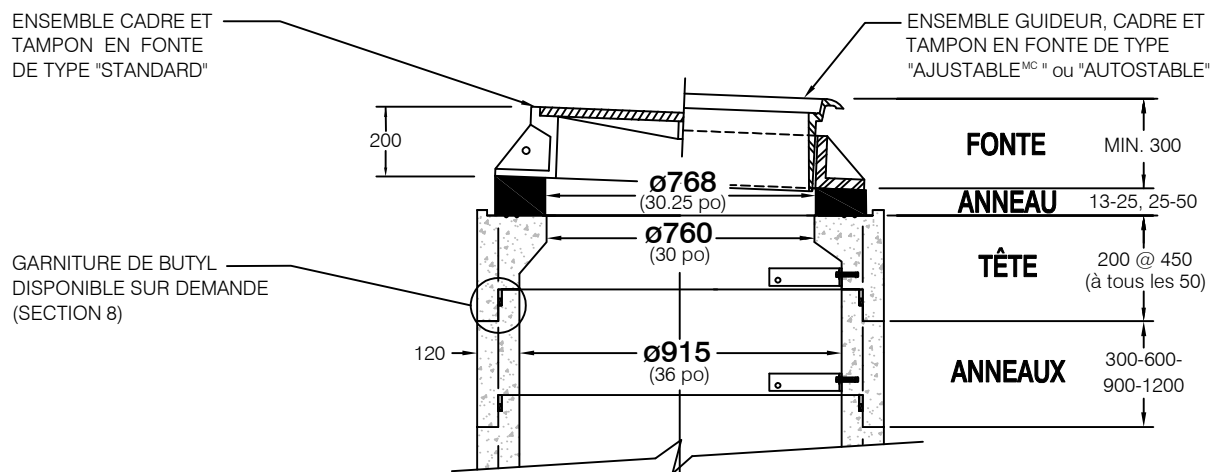

- Anneau d'ajustement en caoutchouc conforme à la norme: BNQ 1809-300.
- Veuillez consulter notre département technique pour de plus amples informations.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Anneau de nivellement pour cheminée d'accès ø915mm

NIVO-LOK®
Type

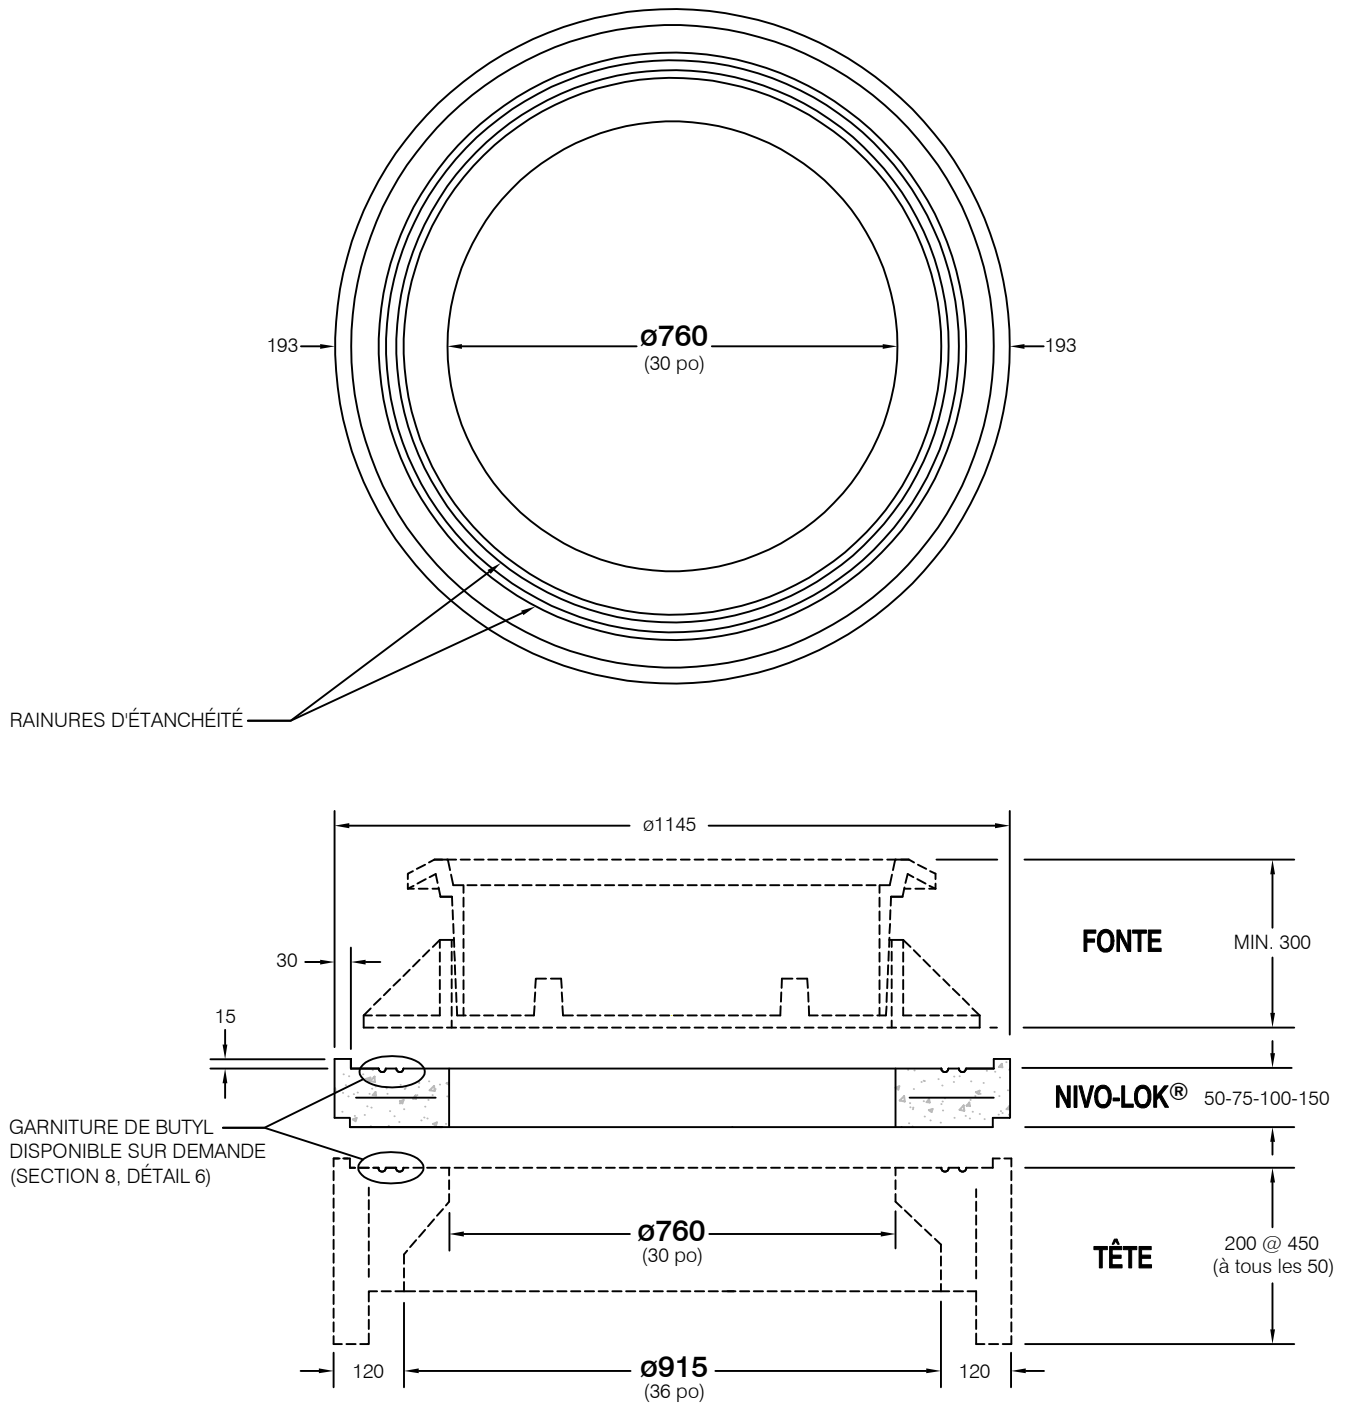

-Anneau de nivellement préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

165

LECUYER
produits de béton

17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0


T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254 15 juin 2020

lecuyerbeton.com

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso

**Guideur, cadre et tampon en fonte
pour regard d'égout, station de
pompage et chambre d'accès**

**GUIDEUR, CADRE ET TAMPON
AJUSTABLE** Égout

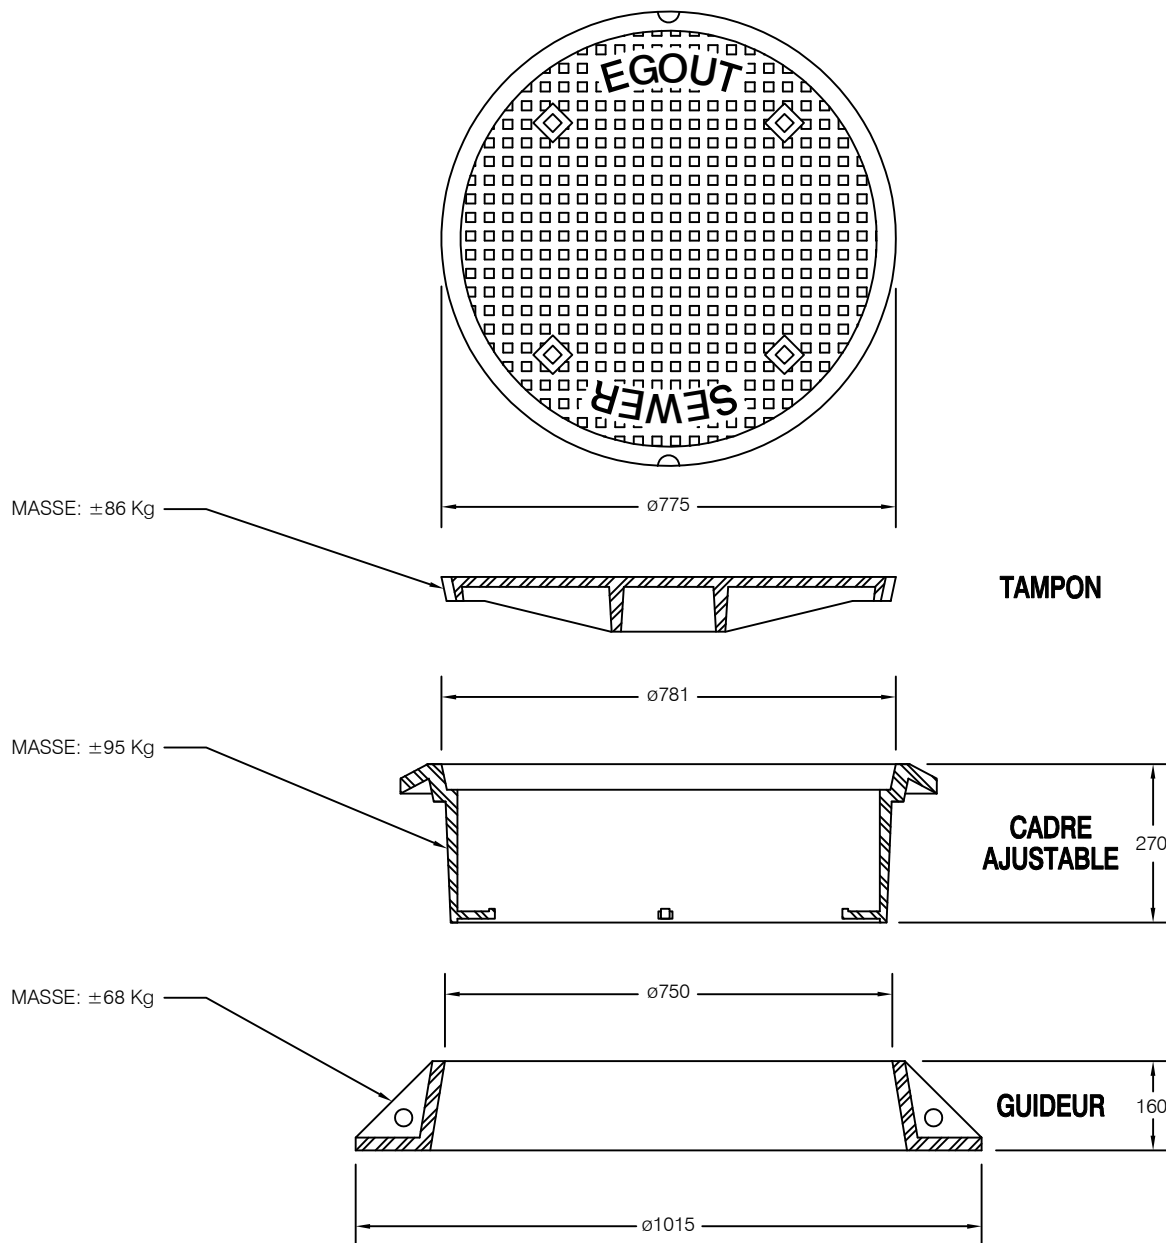


N.B.: LA MASSE DES GUIDEURS, CADRES AJUSTABLES ET TAMPONS DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

- Matériel du guideur: fonte grise.
- Matériel du cadre ajustable et tampon: fonte ductile.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

**Cadre et tampon en fonte pour
regard d'égout, station de
pompage et chambre d'accès**

CADRE ET TAMPON STANDARD
Égout

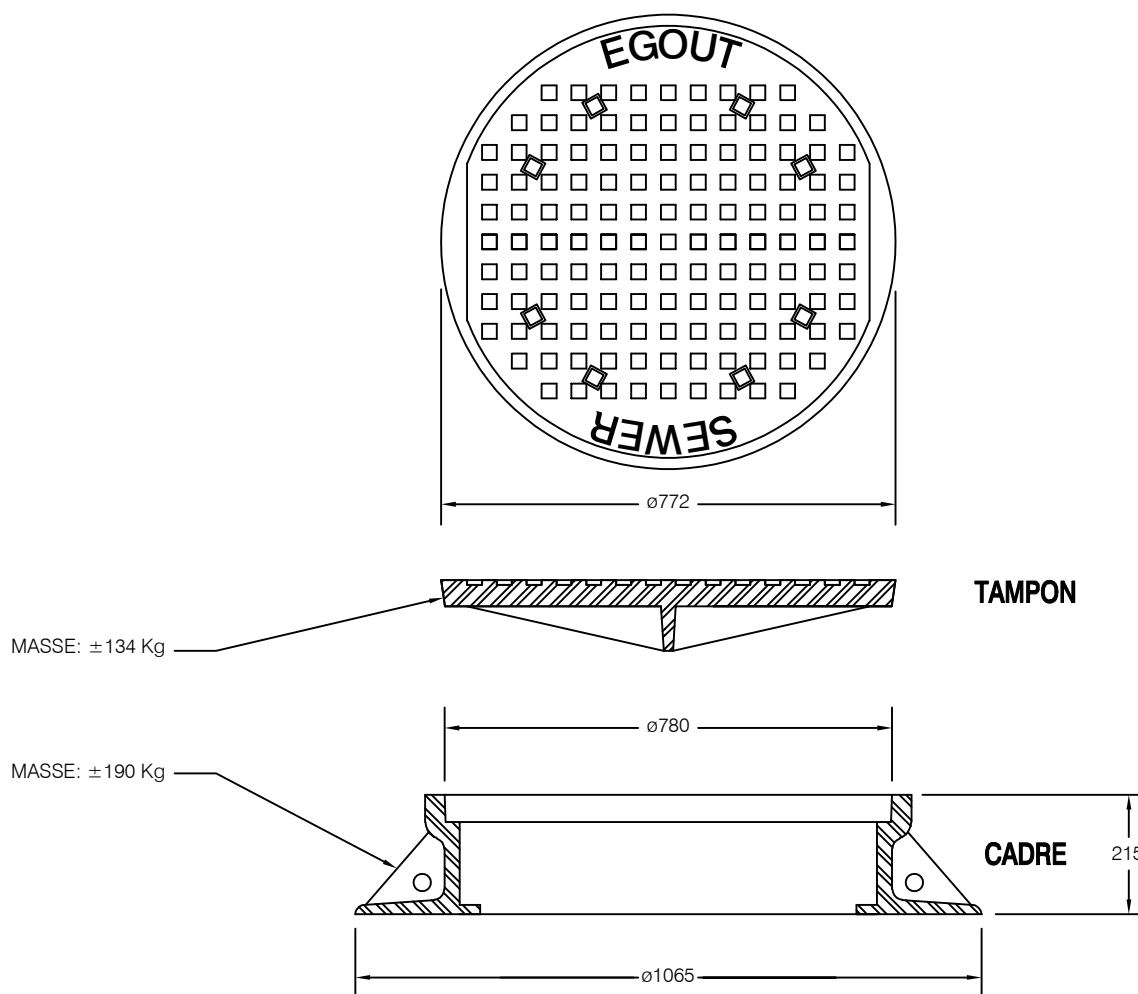

N.B.: LA MASSE DES CADRES ET TAMPONS DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

- Matériel: fonte grise (fonte ductile disponible sur demande pour le couvercle).
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.